



152901060025

防伪码:



检测报告

委托编号: 2021-051450

样品名称: 岩棉金属装饰保温一体板

委托单位: 青海聚荣新型建材有限公司

检测类别: 送样检测

青海省建筑工程质量检测站有限责任公司

二〇二二年一月十一日



声 明

- 1、报告无检验检测专用章无效。
- 2、复制报告未重新加盖检验检测专用章无效。
- 3、报告无检测、审核、批准人签字无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本站提出，逾期不予受理。
- 6、委托检测仅对来样负责。
- 7、本站报告正本及原始记录保存期限为五年，如需延期保存请于五年以内以书面形式通知本站。

地 址：青海省西宁市五四西路 6 号

电 话：0971-6301013

邮政编码：810008

传 真：0971-6304618

青海省建筑工程质量检测站有限责任公司

委托编号: 2021-051450

样品名称	岩棉金属装饰保温一体板	砌体规格 (mm)	1730×1730×80
委托单位	青海聚荣新型建材有限公司	委托日期	2021年11月29日
工程名称	_____	检测日期	2022年01月10日
生产单位	青海聚荣新型建材有限公司	数量	不得复印 复印无效
建设单位	_____	检测类别	
监理单位	_____	见证人	_____
检测依据	GB/T13475—2008		
检测仪器	建筑墙体检测设备(节 020)		
检测项目	墙体传热系数		
检测结果	传热系数: $K = 0.66 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ 签发日期 2022年01月		
备 注			

批准: 张秉良 审核: 王虎山 检测: 王虎山 俞峰



青海省建筑节能材料检测站

152901060025

电话: 0971-6334238 0971-6301013

QJXY/TR00/材 041 防伪码:



保温装饰板检验报告

委托单位: 青海聚荣新型建材有限公司

委托日期: 2021 年 11 月 29 日 委托编号: 2021-051417

检测单位: ——

发出日期: 2021 年 12 月 06 日 试验编号: 2021Y2-035037

工程名称	——			使用部位	——
进场日期	种类名称	规格型号 (mm)	生产厂家		代表批量 (m ²)
——	金属装饰保温一体板	100	青海聚荣新型建材有限公司		——
检验类别	检验日期		检验依据		标准检验条件
送样检验	2021 年 11 月 30 日		判定依据	试验方法	温度: (23±5) °C 湿度: (50±10) %
			JG/T 287-2013 GB 8624-2012	JG/T 287-2013 GB/T 25975-2018 GB/T 25975-2018 GB/T 25975-2018	
监理单位	——				
检验数据					
检验项目	JG/T 287-2013 标准要求 (II 型)		试验结果		单项结论
单位面积质量 (kg/m ²)	20~30		27		符合
拉伸粘接强度 (MPa)	≥0.15 破坏部位发生在 保温材料中		0.18 破坏部位发生在保温材料中		符合
抗冲击强度 (J)	10J 冲击 10 点, 破坏点不超过 4 个		10J 冲击 10 点, 破坏点 1 个		符合
燃烧性能	炉内温升 ΔT (°C)	≤30	14.2		符合
	质量损失率 Δm (%)	≤50	30.6		符合
	持续燃烧时间 t _c (s)	t _c =0	0		符合
	总热值 PCS (MJ/kg)	≤2.0	1.03		符合
结 论	依据 JG/T 287-2013 标准, 所检项目均符合 JG/T 287-2013 中 II 型的技术指标。依据 GB 8624-2012 标准, 所检项目均符合建筑材料及制品燃烧性能分级中燃烧性能等级 A1 级的技术指标。				
施工单位: 建设监理单位: 检验结果仅对来样负责					

不得复印
复印无效



注意:

周玲

审核:

金长海

检验:

李珂

金长海



QJKY/TR(B)/节 010

152901060025

防伪码：



检测报告

委托编号：2021-051451

样品名称：金属装饰保温一体板

委托单位：青海聚荣新型建材有限公司

检测类别：送样检测

青海省建筑工程质量检测站有限责任公司

二〇二一年元月二十四日



声 明

- 1、报告无检验检测专用章无效。
- 2、复制报告未重新加盖检验检测专用章无效。
- 3、报告无检测、审核、批准人签字无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本站提出，逾期不予受理。
- 6、委托检测仅对来样负责。
- 7、本站报告正本及原始记录保存期限为五年，如需延期保存请于五年以内以书面形式通知本站。

地 址：青海省西宁市五四西路 6 号
电 话：0971-6301013
邮政编码：810008
传 真：0971-6304618

青海省建筑工程质量检测站有限责任公司

委托编号: 2021-051451

第 1 页 共 3 页

委托日期	2021 年 11 月 29 日	检测日期	2021 年 12 月 17 日至 2022 年 01 月 21 日
委托单位	青海聚荣新型建材有限公司	送样人	郭小高
样品名称	金属装饰保温一体板	检测类别	不得复印
生产厂家	青海聚荣新型建材有限公司	样品规格 (mm)	1200*600*100 复印无效
检测项目	外墙外保温系统耐候性		
材料厂家	金属装饰保温一体板 粘结砂浆 青海聚荣新型建材有限公司 青海万图宏邦新型建材有限公司		
检测依据	《外墙外保温系统耐候性试验方法》JG/T429—2014		
检测设备	外墙外保温系统耐候性检测设备(节 028)		
检测结论	经检测, 所检项目的检测结果符合《外墙外保温系统耐候性试验方法》JG/T429—2014 标准中规定的要求。 签发日期: 2022 年 01 月 24 日		
备 注	1. 系统所用材料均由抽样人抽取, 委托方送样。 2. 试样由委托方在本试验室制作, 养护 14d 后进行检测。		

批准:

张秉良

审核:

王世明

检测:

王世明

张秉良

青海省建筑工程质量检测站有限责任公司

委托编号: 2021-051451

第2页 共3页


第2页 共3页					
序号	检测项目	单位	技术要求	实测结果	单项结论
1	耐候性能 (热雨循环 80次、热冷 循环5次)	---	试样无裂缝、粉化、空鼓、剥落 等现象	试样无裂缝、粉化、 空鼓、剥落等现象 不得复印 复印无效	合格
2	拉伸粘结 强度	MPa	面板与保温材料的拉伸粘结强 度 ≥ 0.10 , 破坏界面在保温层	0.11	合格
3	抗冲击性能	J	3J 冲击 10 个点, 破坏点数少于 4 个	——	合格
			10 J 冲击 10 个点, 破坏点数少 于 4 个	0	
4	备注	外墙外保温系统构造: 混凝土基层+粘贴砂浆层+金属装饰保温一体板			
以下空白					

青海省建筑工程质量检测站

委托编号: 2021-051451

第 3 页 共 3 页

检测前

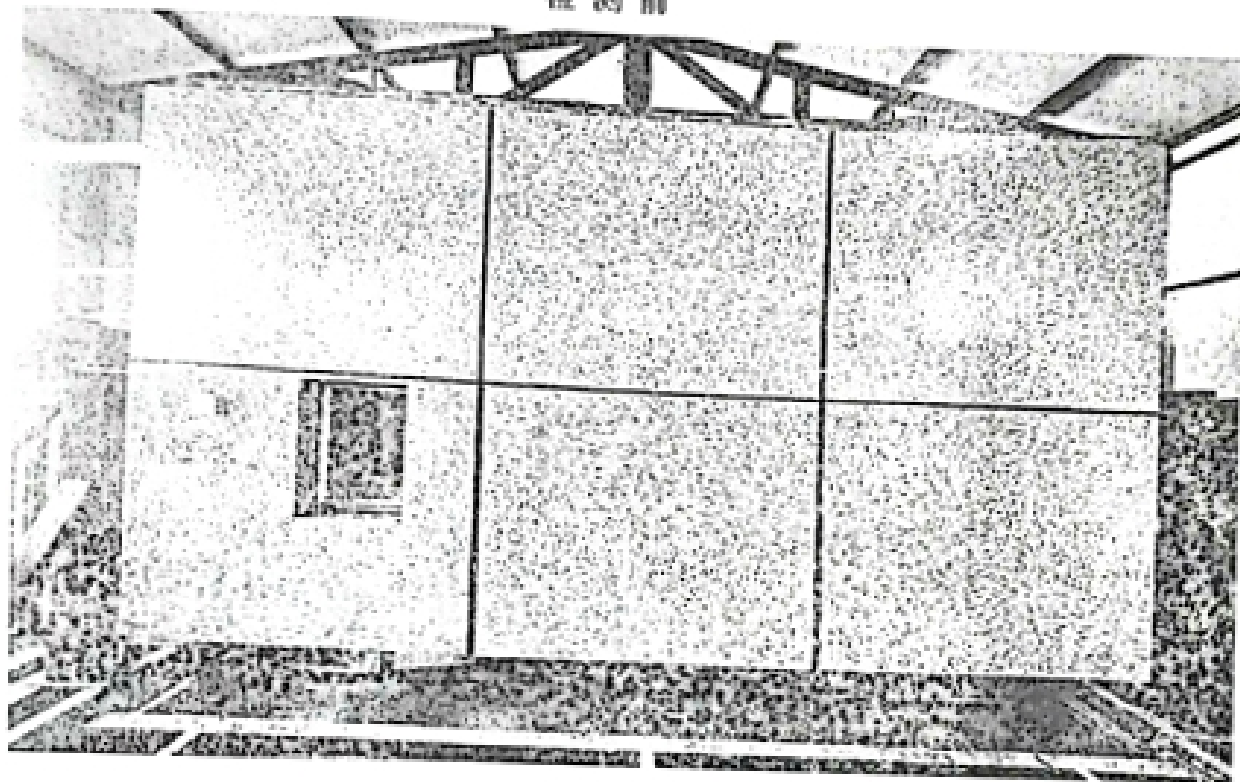

检测后

